ID	SO03c	SO04	SO05	SO06
	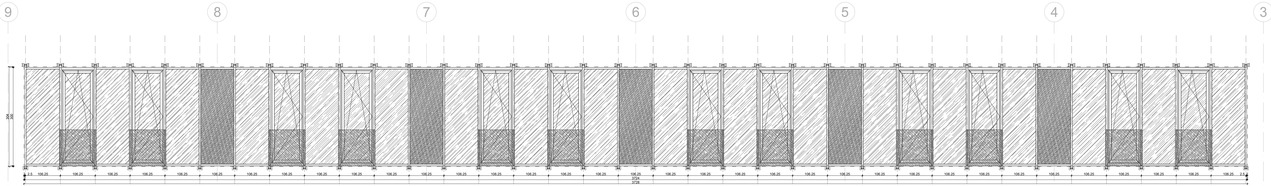			
Lokalizacja	Zewnętrzna	Zewnętrzna	Zewnętrzna	Zewnętrzna
Sz x Hz	3724 x 300	305 x 256	405 x 300	764 x 304
Sz x Hs	3728 x 304	309 x 260	409 x 314	768 x 308.5
Powierzchnia [m²]	111,72	7,81	12,15	23,22
Kolor	RAL9005	RAL9005	RAL9005	RAL9005
Ogrzewalność	-	-	-	-
Dymoszczelność	-	-	-	-
Współczynnik przenikania cieplnej [W/(m² K)]	0.9W/(m² K)	0.9W/(m² K)	0.9W/(m² K)	0.9W/(m² K)
Izolacyjność akustyczna [dB]	35 dB	35 dB	35 dB	35 dB
Klasa antywłamaniowości	nd	nd	nd	nd
Kontrola dostępu	nd	nd	nd	Zamek z kluczem - typ Mieller key Kontrola dostępu przy pomocy karty +PIN - zgodnie z projektem branżowym
Kontaktron	nie	Tak	Tak	Tak
Budynek treningowy - nr 1	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**	**Budynek treningowy - nr 1**
Ilość poziom -1	0	0	0	0
Ilość poziom 0	0	0	0	0
Ilość poziom +1	1	2	1	0
Ilość poziom +2	1	2	1	0
Suma dwóch budynków 1	2	4	2	0
Budynek socjalny - nr 3	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**	**Budynek socjalny - nr 3**
Ilość poziom 0	0	0	0	1
Suma dwóch budynków	2	4	2	1
Uwagi:	- fasada aluminiowo - szklana z oknami rozwiernо - uchylnymi do wewnątrz - system słupowo ryglowy - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy ościeżnicowej 22mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiernо - uchylnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 sztuki - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k, w polach nieprzezroczystych szklenie jednokomorowe + izolacja termiczna - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - kolor stuseki RAL - obowiązuje uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300 - balustrady szklane o wysokości 110 cm: - zestaw wynikowy do wykonywania balustrad szklanych - głębokość konstrukcyjna profilu aluminiowego 50mm - szkło bezpieczne, hartowane, warstwowe spełniające wymagania PN-EN ISO 12543-2:2011 i PN-EN ISO 12543-6:2011 - kolor stuseki RAL	- fasada aluminiowo - szklana z oknami rozwiernо - uchylnymi do wewnątrz - system słupowo ryglowy - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy ościeżnicowej 22mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiernо - uchylnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 sztuki - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - obowiązuje uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- fasada aluminiowo - szklana z oknami rozwiernо - uchylnymi do wewnątrz - system słupowo ryglowy - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy ościeżnicowej 22mm - głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych - okno zewnętrzne ze skrzydłem rozwiernо - uchylnym - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 sztuki - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - obowiązuje uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300	- fasada aluminiowo - szklana - system słupowo ryglowy - szerokość słupa/ rygla 52mm - szerokość listwy ościeżnicowej 22mm - wysokość listwy ościeżnicowej skyportyda 21/14mm - głębokość konstrukcyjna skyportyda na podstawie obliczeń statycznych - drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe - trzykomorowy system profili aluminiowych z izolacją termiczną - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm - zawiasy nakładkowe minimum 2 szt. na skrzydło - zamek, samozamykacz, dwustronne klamka - światło przejścia po otwarciu drzwi o 2 900/ 900mm skrzydło czynne (1200mm całość) x 2100mm - szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2018 i PN-EN 1279-5:2018 o Ug= 0,5 W/m²k, w polach nieprzezroczystych szklenie jednokomorowe + izolacja termiczna - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw < 0,9 W/m²k - obowiązuje uszczelnienie z konstrukcją budynku za pomocą systemowego furtucha epdm GF300

LEGENDA:

Schemat oznaczenia typu drzwi

D S 1 2 ...

DS	Drzwi stalowe
DA	Drzwi aluminiowe
DAS	Drzwi aluminiowe
DZ	Drzwi zewnętrzne
1	Drzwi jednoskrzydłowe
2	Drzwi dwuskrzydłowe
...	Numer porządkowy
E	Odporność ogniowa EI30
S	Odporność ogniowa EI60
SK	Samozamykacz
KO	Wyposażone w kontrolę dostępu na kartę i kod
k	Skrzydło wyposażone w otwory wentylacyjne
N	Drzwi przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
M	Zamknięcie motylkowe

Przykład:
DSZ1SKO** Drzwi stalowe dwuskrzydłowe dymoszczelne o odporności ogniowej EI60 wyposażone w kontrolę dostępu

- Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne
- Drzwi wyposażone w samozamykacz
- KO Drzwi wyposażone w kontaktron
- Drzwi wyposażone w elektrozaczep
- ET Drzwi wyposażone w elektrotrzymacz
- Szkło przezierne
- Szkło nieprzezierne

Uwaga:
- Rozpiętke jasnoki należy rozpatrywać łącznie z zasadniczą częścią rysunkową, dokumentacją branżową, oraz częścią opisową.
- O wszelkich rozbieżnościach należy informować projektanta.
- Należ sięp wymiary sprawdzić na budowie.
- Szerokość i wysokość przejścia mierzona jest między wewnętrzną krawędzią ościeżnicy a skrzydłem drzwiowym otwartym pod kątem 90°