

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Sygnatura projektu: **COS GIŻYCKO**

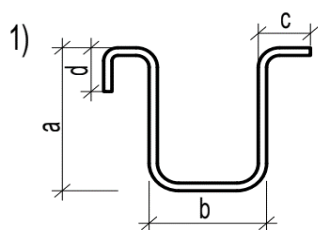
Tytuł rysunku: **Zbrojenie górne płyty poz. -0.5 i poz. 0**

Numer rysunku: **PW-K-2007**

Typ stali: **B500SP**

ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

RULES OF INTERPRETATION LENGTH OF REBAR BENDING DIMENSIONS



Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia:
 $R_g = 4 \times \varnothing$ dla $\varnothing < 20$
 $7 \times \varnothing$ dla $\varnothing > 20$











































Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia:
 dotyczy słupów - prętów głównych odginanych
 do płyty
 $R_g = 4 \times \varnothing$ dla $\varnothing < 20$
 $7 \times \varnothing$ dla $\varnothing > 20$



Minimalne średnice wewnętrzne zagięcia:
 $R_g = 4 \times \varnothing$ dla $\varnothing < 20$
 $7 \times \varnothing$ dla $\varnothing > 20$

STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW / USE NORMAL BENDING REBARS RADIUS

Sygnatura projektu COS GIŻYCKO												
Tytuł rysunku: Zbrojenie górne płyty poz. -0.5 i poz. 0												
1.11.2024		SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:		PW-K-2007							1 / 2	
Nazwa elementu	nr pręta "i"	kształt pręta [cm]	średnica pręta [mm] B500SP	średnica pręta [mm] B500SP	długość pręta [cm] <i>l_i</i>	Ilość "n _i " [szt.] na 1 el. na Σ el.		"n _i x l _i " [m] L	Ciężar [kg] wg n _i	Ciężar na element S		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Zbrojenie dodatkowe	39		-	10	118.0	-	390	460.2	283.7	4962.9 Σ=		
	40		-	10	108.0	-	268	289.4	178.5			
	41	7300 mb	-	10	7300.0 mb	-	-	7300.0	4500.7			
Zbrojenie górne płyty poz. 0	1		-	12	1199.0	-	14	167.9	149.0	2551.2 Σ=		
	2	769	-	12	769.0	-	20	153.8	136.5			
	3	513	-	12	513.0	-	56	287.3	255.1			
	4		-	12	506.0	-	108	546.5	485.2			
	5		-	12	431.0	-	30	129.3	114.8			
	6		-	12	358.0	-	26	93.1	82.6			
	7		-	12	353.0	-	26	91.8	81.5			
	8		-	12	348.0	-	17	59.2	52.5			
	9		-	12	299.0	-	26	77.7	69.0			
	13		-	10	796.0	-	15	119.4	73.6			
	14		-	10	744.0	-	32	238.1	146.8			
	15		-	10	629.0	-	24	151.0	93.1			
	16		-	10	607.0	-	7	42.5	26.2			
	17		-	10	521.0	-	29	151.1	93.2			
	18		-	10	515.0	-	18	92.7	57.2			
	19	513	-	10	513.0	-	30	153.9	94.9			
	20		-	10	459.0	-	12	55.1	34.0			
	21		-	10	392.0	-	5	19.6	12.1			
	22		-	10	360.0	-	63	226.8	139.8			
	23		-	10	344.0	-	167	574.5	354.2			
	PW-K-2007_SPEC											

Sygnatura projektu COS GIŻYCKO										
Tytuł rysunku: Zbrojenie górne płyty poz. -0.5 i poz. 0										
1.11.2024		SPECYFIKACJA DO RYSUNKU NR:			PW-K-2007				2 / 2	
Nazwa elementu	nr pręta "i"	kształt pręta [cm]	średnica pręta [mm]	średnica pręta [mm]	długość pręta [cm]	Ilość "n _i " [szt.]		"n _i x l _i " [m]	Ciężar [kg]	Ciężar na element
			B500SP	B500SP	l _i	na 1 el.	na Σ el.	L	wg n _i	S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zbrojenie górne płyty poz. 0	24		-	10	339.0	-	30	101.7	62.7	Σ= 1715.9
	25		-	10	338.0	-	311	1051.2	648.1	
	26		-	10	332.0	-	11	36.5	22.5	
	27		-	10	331.0	-	10	33.1	20.4	
	28		-	10	327.0	-	21	68.7	42.3	
	29		-	10	325.0	-	14	45.5	28.1	
	30		-	10	306.0	-	248	758.9	467.9	
	31		-	10	296.0	-	30	88.8	54.7	
	32		-	10	291.0	-	63	183.3	113.0	
	33		-	10	289.0	-	26	75.1	46.3	
	34		-	10	259.0	-	34	88.1	54.3	
	35		-	10	251.0	-	76	190.8	117.6	
	36		-	10	239.0	-	14	33.5	20.6	
	37		-	10	200.0	-	14	28.0	17.3	
Zbrojenie górne płyty poz. -0.5	10		-	12	281.0	-	40	112.4	99.8	Σ= 287.6
	11		-	12	276.0	-	40	110.4	98.0	
	12		-	12	264.0	-	26	68.6	60.9	
	38		-	10	180.0	-	26	46.8	28.9	
PW-K-2007_SPEC									