


ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I ARMATURY

- Kocioł gazowy kondensacyjny wiszący z konsolą sterującą Qgrz= 40,8kW
- Zawór odcinający DN32
- Zawór bezpieczeństwa SYR1915, 3/4" cis.otwarcia 3 bar
- Neutralizator kondensatu
- Pompa obiegu kotłowego (w zestawie kotłowym)
- Czujnik zanurzeniowy z gilzą,
- Sprzęgło hydrauliczne (w zestawie kotłowym)
- Zawór odcinający DN80
- Zawór odcinający DN32
- Zawór równoważący dn 32 n=8,7
- Zawór 3-drogowy DN20 kvs=6,3 wraz z siłownikiem 230V 3pkt
- Pompa obiegowa H=4,0 H2O, V=3,24/h
- Zawór zwrotny DN32
- Zawór odcinający DN32
- Filtr siatkowy DN32
- Pompa obiegowa H=1,0mH2O, V=0,96m3/h
- Zawór odcinający DN25
- Zawór równoważący Dn20 n6,0
- Zawór odcinający DN25
- Filtr siatkowy DN25
- Pompa obiegowa H=1,0m H2O, V=5,27m3/h
- Zawór zwrotny DN25
- Filtr siatkowy DN25
- Zawór odcinający DN25
- Zasobnik cwu poj.2000 l
- Zawór odcinający DN80
- Zawór odcinający Dn80
- Zawór odcinający Dn80
- Zawór bezpieczeństwa cwuSYR2115,1" cis.otwarcia 6bar, 1"
- Pompa obiegu cyrkulacyjnego H=1m H2O; V=0,06 m3/h
- Naczynie wzbiorcze cwu N30l
- Zawór odcinający DN32
- Zawór zwrotny DN32
- Zawór odcinający
- Stacja uzdatniania wody Aqa Perla Blacka 15, 15l/min
- Zawór antyskażeniowy BA dn15
- Zawór do napełniania instalacji SYR 2128
- Połączenie elastyczne
- Układ stabilizacji ciśnienia -naczynie

Na wyposażeniu zestawu kaskadowego

OZNACZENIA

- Zasilanie
- Powrót
- Ciepła woda
- Cyrkulacja
- Zimna woda

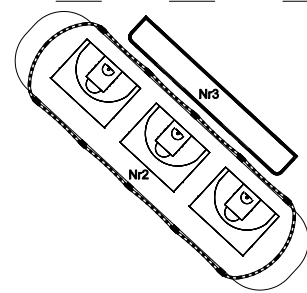

Nr1 - Budynek sportowo-treningowy  
Nr2 - Zadaszenie nad boiskami do koszykówki  
Nr3 - Budynek higieniczno - sanitarny

Poziom parteru ±0,00 = 127,80 m n.p.m.



Objekt: Budowa budynku sportowo-treningowego, budynku zaplecza sanitarnego oraz budynku sportowego z zadaszeniem wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na działce nr 342/4, obręb Głizyko		ARCHITEKTURA MANECKI S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-072 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARP.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 55 70		Projektant generalny mgr inż. M. MANECKI mgr inż. S. GUBALA		NR UPRAW. MPOIA/036/2009 MAP/0229/POOS/13		SPECJALNOŚĆ Architektura Sanitarna		PODPIS		Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor: Centralny Ośrodek Sportu w Głizyku Ul. Moniuszki 22, 11-500 Głizyko		Współpraca projektowa		Tytuł rysunku: KOTŁOWNIA GAZOWA-SCHEMAT		Data: LISTOPAD 2024		Sprawdzający mgr inż. M. KUSAK		Skala:		Nr rysunku: A2_KG1	